

入札公告（製造請負工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和3年12月16日（木）

株式会社吉田水産
代表取締役 吉田 福太郎

1. 競争入札に付する事項

- (1) 事業主体：株式会社吉田水産
- (2) 補助事業名：令和3年度福岡県6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業
- (3) 工事名：株式会社吉田水産 福岡工場改修工事
- (4) 工事場所：福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋686-8
- (5) 工事概要：プレハブ冷蔵庫増設工事、中低温用クーラー増設工事、加工場内 SUS 貼工事、産業用除湿器増設工事
- (6) 工期： 着工 令和4年1月8日
（予定） 完成 令和4年3月20日
引渡し 令和4年3月20日
- (7) 工事請負契約締結：事業主体と契約を交わし契約書を作成すること。
- (8) 入札事項：工事請負金額

2. 競争参加資格

- (1) 予定決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。「契約に係る指名停止等に関する申立書」の提出を求めるものとする。
- (2) 経常利益が直近3年間連続赤字ではない者であること。
- (3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、行政ならびにその関係機関から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。
- (4) 相指名業者（同一入札案件で参加した他の業者）への下請については原則禁止とする。
- (5) 上記(1)～(5)の条件を満たしていても、基本設計書等の条件を満たしていないとき、また提出を求めた書類等について提出がない場合には入札参加資格はないものとする。

3. 入札手続等

(1) 担当窓口

名称：株式会社吉田水産 福岡工場
住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋686-8
電話：092-938-6406
FAX：092-938-6408
担当者：日高

(2) 入札説明会等

入札説明会は行いませんので、仕様書に関する質問は、FAX を用い文書にて行う。
→様式は問いません

※ FAX：092-938-6408（株式会社吉田水産 福岡工場（担当 日高））

(3) 一般競争入札参加資格確認申請書及び参加資格確認資料の提出期間、場所及び方法

- ア 期間：令和3年12月21日14時～同年12月30日13時
- イ 場所：株式会社吉田水産 福岡工場（担当者 日高）
- ウ 方法：上記場所に持参

(4) 見積設計依頼通知の提出、日時及び方法

- ア 日時：令和3年12月30日13時まで
- イ 方法：書面（電話連絡）をもって通知する。

(5) 現場説明会

- ア 日時：令和3年12月21日14時
- イ 場所：株式会社吉田水産 福岡工場

(6) 見積設計仕様書・標準見積書の提出日時、場所及び方法

- ア 日時：令和3年12月30日13時まで
- イ 場所：株式会社吉田水産 福岡工場
- ウ 方法：上記場所に持参のこと

(7) 一般競争入札参加資格確認通知書の提出、日時及び方法

- ア 日時：令和3年12月30日13時まで
- イ 方法：書面（電話連絡）をもって通知する。

(8) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

- ア 日時：令和3年12月30日14時より
- イ 場所：株式会社吉田水産 福岡工場
- ウ 方法：上記場所に持参のこと。

4. 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、見積設計参加申請書、見積設計参加資格確認資料、見積設計仕様書、標準見積書に虚偽の記載をした者、入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

5. 落札者の決定方法

予定価額の制限の範囲内で最低の価額をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

6. 苦情申立て

本手続きにおける入札参加資格の確認その他の手続きに関し、当事業主体に対し苦情申立てを行うことができる。

以上

①プレハブ冷蔵庫仕様書

No	品名	MODEL	仕様	数量
1	プレハブ冷蔵庫	NPR-24CC-13.89	樹脂レール床無しロールイン	1式
		W6000 * D7500 * CH2430	内外装カラー鋼板 (抗菌・防カビ仕様)	
		扉：W1213 * H1930スライド×2	結合：コーチボルト式	
		セーフティランプ付	気圧調整弁 * 2	
2	冷凍機	ECOV-D30WA	3.0Kw インバータースクロール	1
3	ユニットクーラー	UCH-N4SNA	オフサイクルデフロスト	2
4	マイコンコントローラー	RBH-P35NRB-Q	リモコンスイッチ付属	1
5	ロスナイ換気扇	VL-18U2-BE-D	壁付け (引きもSW)	2
6	同上角型フード	P-100VSQ5	防虫網付	2
7	LEDライト (冷蔵用)	MY-WL440430/N AHTN		2
8	防雨露出蛍SW (3路)	WS 4052 100V用		2
9	庫内R巾木 (アルミ)	20R-100AL	L=3000×8・入隅×4・端部×4	1式
10	スリットカーテン	C5型 1250W 2000H	フック式	2
11	新設分機器運搬	パネル・冷凍機・他		1式
12	工事	機器搬入据付組立		1式
		冷媒配管		1式
		配管仕上げ		1式
		二次側電気		1式
		ドレン		1式
13	試運転調整			1式

- ・以上の性能、機能、要件を満たす機器とすること。
- ・機器設置・施工日程は担当者と事前に協議し、業務に支障のないよう十分に調整すること。
- ・故障発生時には速やかな対応が出来る体制であること。

②中低温用クーラー増設工事

No	品名	MODEL	仕様	数量
1	冷凍機	ECOV-D30WA	3.0Kw インバータースクロール	1
	ユニットクーラー	UCH-N4SNA	オフサイクルデフロスト	1
	マイコンコントローラー	RBH-P35NRB-Q	リモコンスイッチ付属	1
2	工 事	冷媒配管	3.0Kw インバータースクロール	1 式
		配管仕上げ	オフサイクルデフロスト	1 式
		二次側電気	リモコンスイッチ付属	1 式
		ドレン		
3	試運転調整			1 式

- ・以上の性能、機能、要件を満たす機器とすること。
- ・機器設置・施工日程は担当者と事前に協議し、業務に支障のないよう十分に調整すること。
- ・故障発生時には速やかな対応が出来る体制であること。

③加工場内SUS貼工事仕様書

1 加工場内SUS板

材質… SUS304 0.8t 2B

2 SUS板貼付工事


3 別紙にて工事箇所を示した図面をもとに算出すること

- ・以上の性能、機能、要件を満たす機器とすること。
- ・機器設置・施工日程は担当者と事前に協議し、業務に支障のないよう十分に調整すること。
- ・故障発生時には速やかな対応が出来る体制であること。



④産業用除湿機増設工事仕様書


No	品名	MODEL	仕様	数量
1	<箱詰室>			
	産業用除湿専用天吊形	KEH-P081A1-RC	一体形セット	2
	産業用除湿機	KEH-P081A1		
	プレナム	J-TP08PL		
	コントローラー	C-20K		
	エア－搬送ファン	AH-1006TCA	標準セット	2
	コントローラー	FS-09SW		
2	<包装室>			
	産業用除湿専用天吊形	KEH-P081A1-RC	一体形セット	2
	産業用除湿機	KEH-P081A1		
	プレナム	J-TP08PL		
	コントローラー	C-20K		
	エア－搬送ファン	AH-1006TCA	標準セット	2
	コントローラー	FS-09SW		
3	<一時処理室>			
	産業用除湿専用天吊形	KEH-P081A1-RC	一体形セット	2
	産業用除湿機	KEH-P081A1		
	プレナム	J-TP08PL		
	コントローラー	C-20K		
	エア－搬送ファン	AH-1006TCA	標準セット	2
	コントローラー	FS-09SW		
4	<二時処理室>			
	産業用除湿専用天吊形	KEH-P081A1-RC	一体形セット	2
	産業用除湿機	KEH-P081A1		
	プレナム	J-TP08PL		
	コントローラー	C-20K		
	エア－搬送ファン	AH-1006TCA	標準セット	2
	コントローラー	FS-09SW		

- ・以上の性能、機能、要件を満たす機器とすること。
- ・機器設置・施工日程は担当者と事前に協議し、業務に支障のないよう十分に調整すること。
- ・故障発生時には速やかな対応が出来る体制であること。

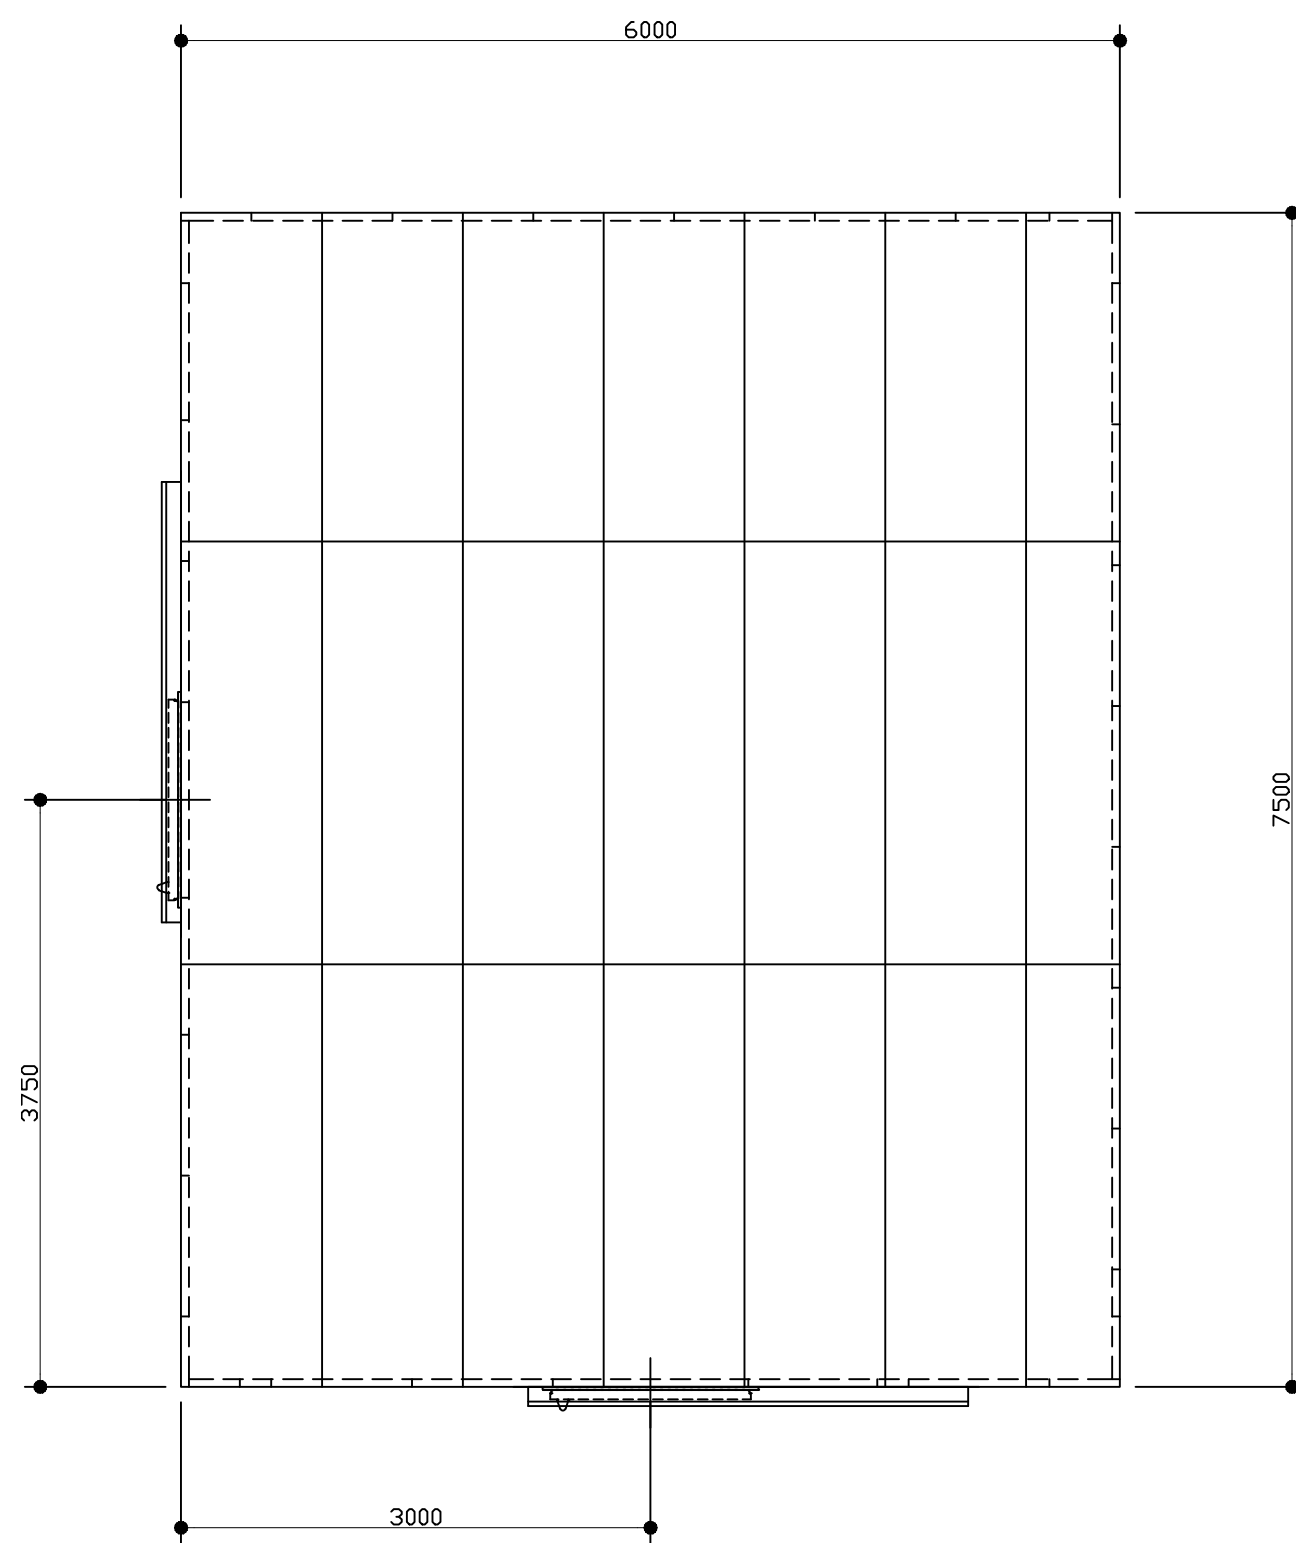

見積NO. 081-A-1607
 形式 NPR-24CC-13.89
 寸法 NR=6000W x 7500D
 床仕様 NR=床無しロールイン(樹脂レール)仕様【不燃パネル】
 扉種類 NR=1213W x 1930H スライド扉(右開き(新スライド)) 1枚
 NR=1213W x 1930H スライド扉(左開き(新スライド)) 1枚
 結合方式 NR=コーチボルト
 面材 NR=内面:カラー鋼板(抗菌防カビ仕様) 外面:カラー鋼板(抗菌防カビ仕様)
 オプション NR=圧力調整弁 (50mm.NPR用) 2個
 NR=ドア枠ヒータ(NSRRC-1213SR)
 NR=ドア枠ヒータ(NSRRC-1213SL)
 パネル割は製作時変更になる場合があります。
 3坪以下の場合は庫内灯40W(スイッチ付)を含みます

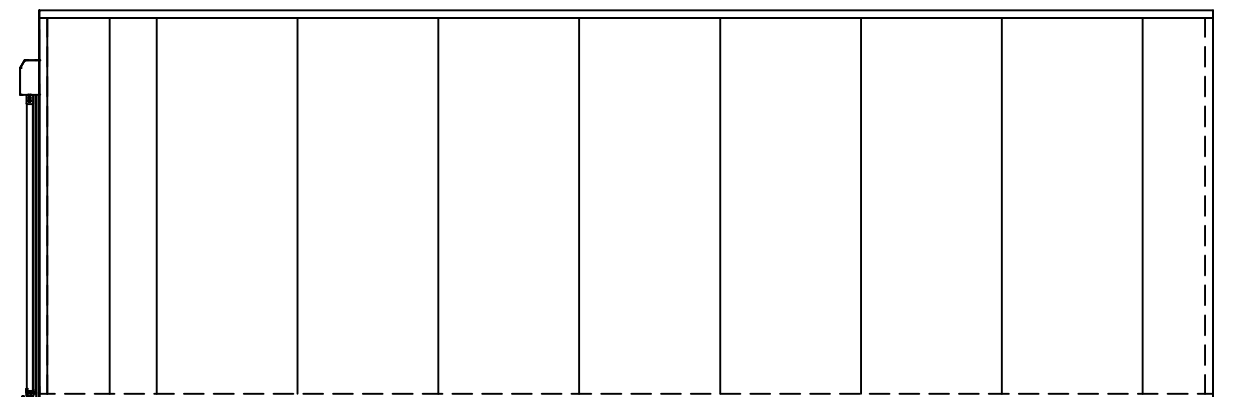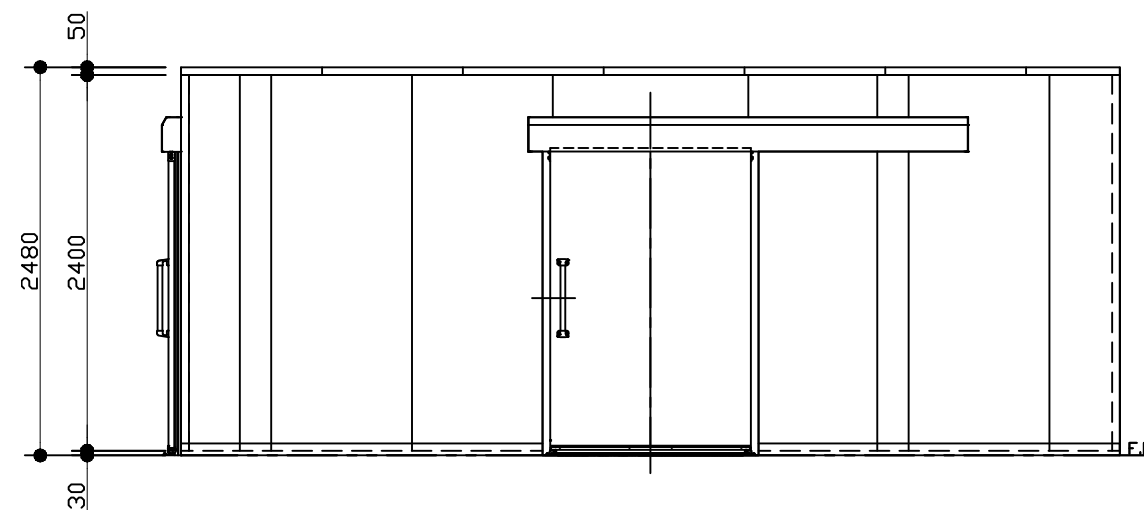

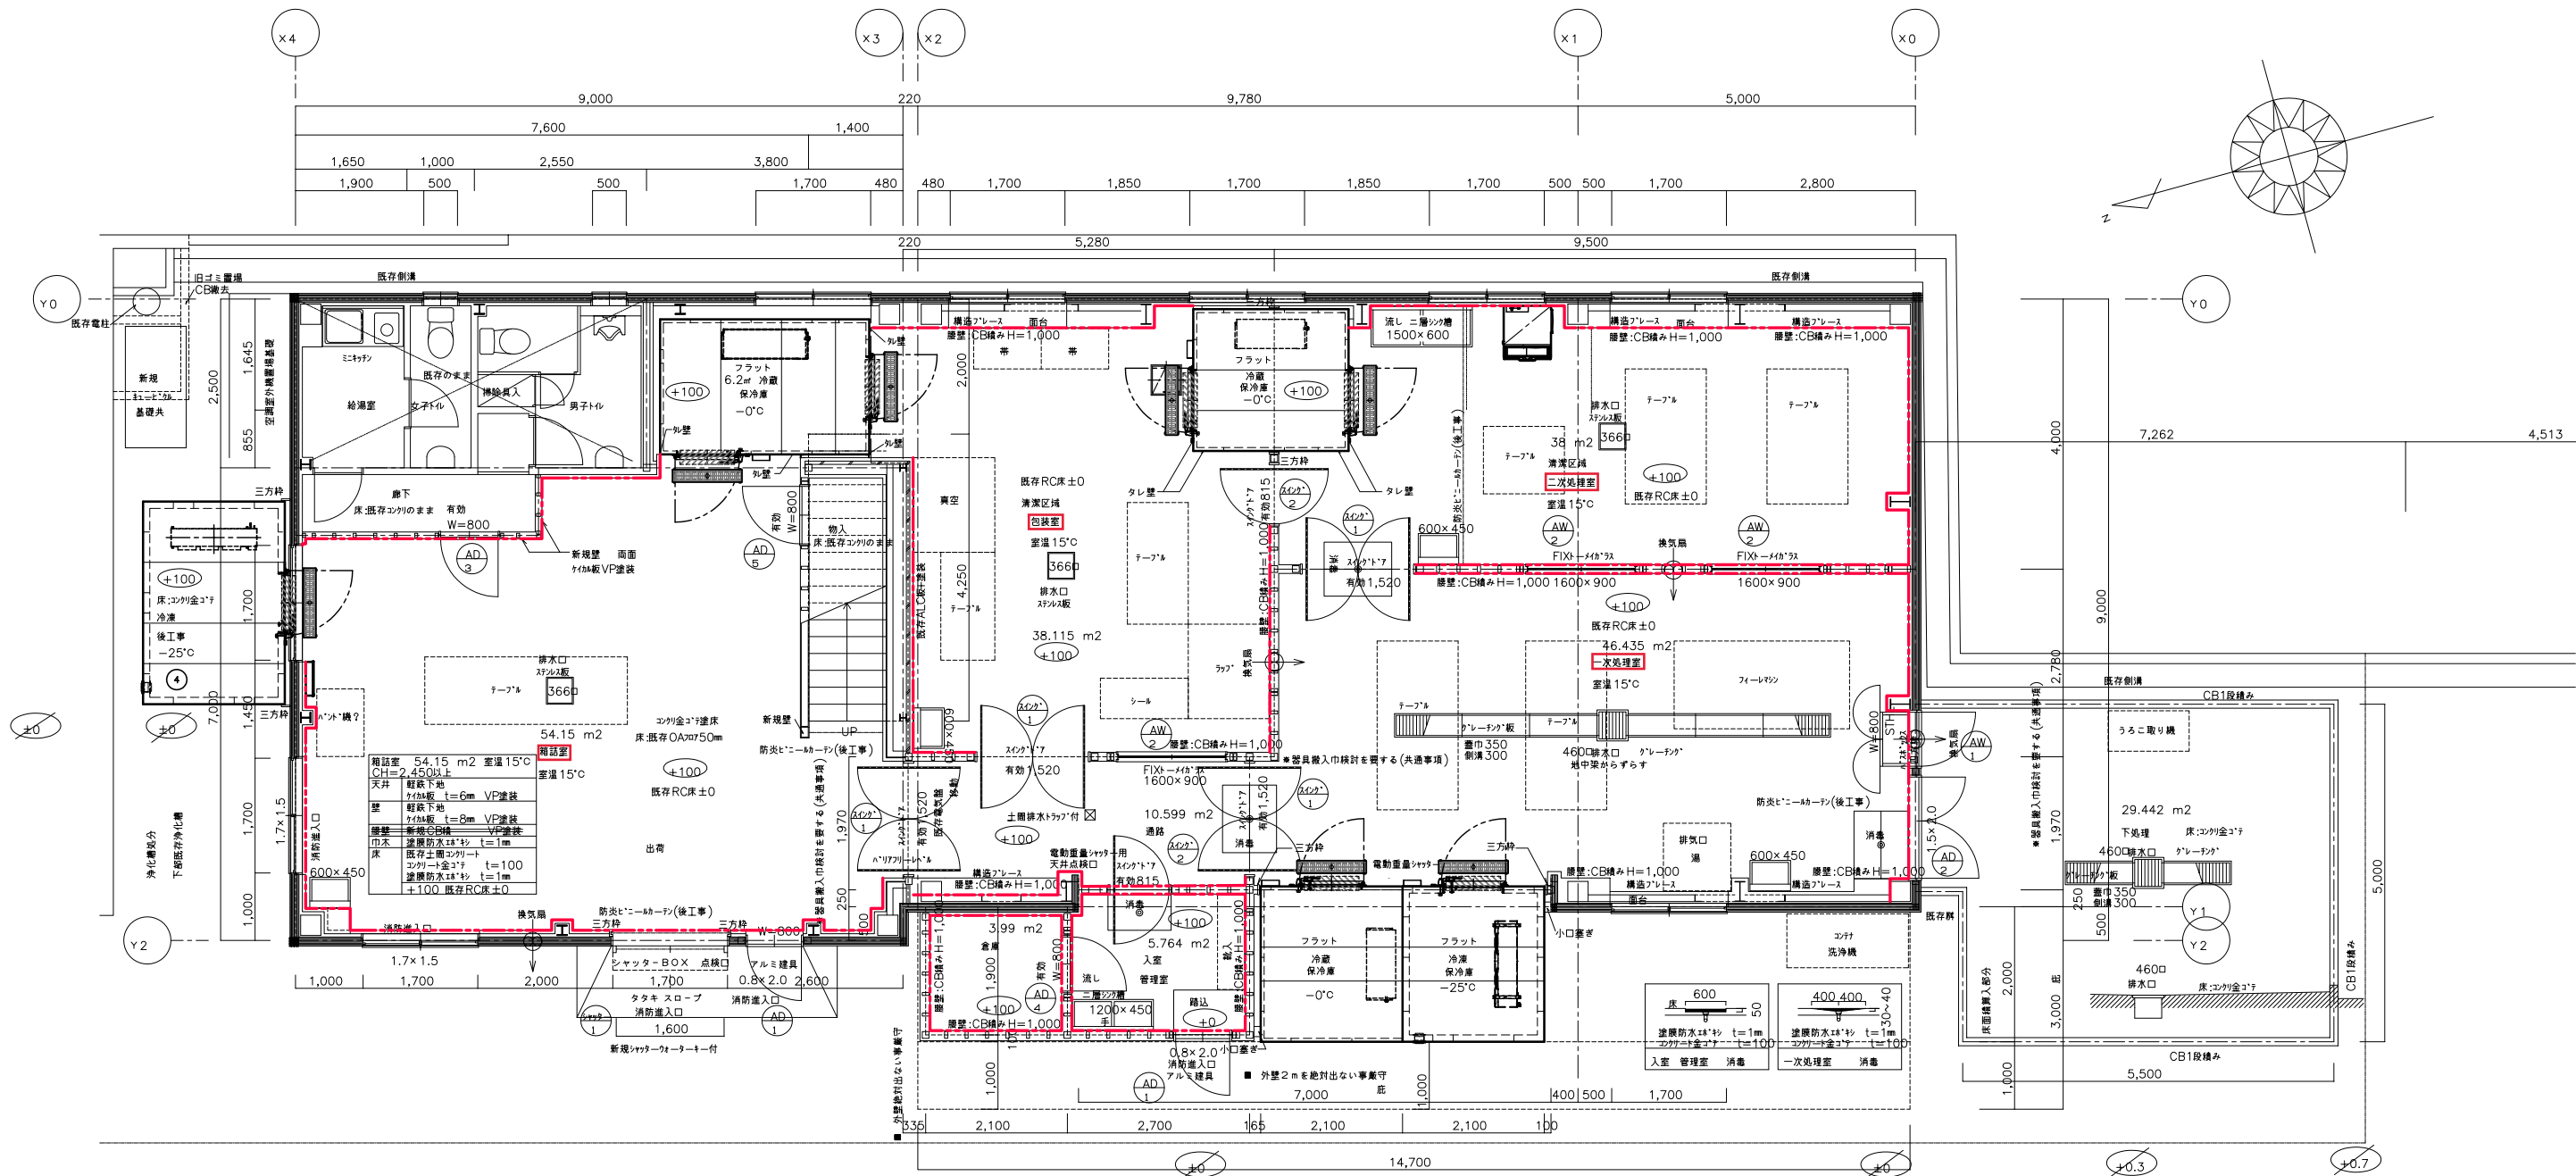

— は、壁面SUS板貼付けを示す。
 材質：SUS304 t0.8mm 2B仕上げ
 範囲：壁面FLO（床面）～2700mm（天井面）
 <窓・扉・プレハブ冷蔵庫パネルは除く>